



Handleiding kunstgras hockeyvelden

Sportinfrastructuur kwaliteitszorgsysteem

24 januari 2023

Bezoekadres
Papendallaan 60, Arnhem

Postadres
Postbus 302, 6800 AH Arnhem

Telefoon
+31 (0)26 483 44 00

Email
info@nocnsf.nl

Web
nocnsf.nl

Partners: Nederlandse Loterij • AD • Heineken • H2 • Rabobank

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Processtappen	5
Leeswijzer	5
Versiebeheer	5
1. Scope	6
1.1. Scope kunstgras hockeyveld:	6
1.1.1. Zandveld:	6
1.1.2. Semi zandveld:	6
1.1.3. Waterveld:	6
1.2. Overgangsregeling:	6
1.2.1. Renovatie of nieuwbouw hockeyveld vanaf 2023	6
1.2.2. Renovatie of nieuwbouw hockeyveld vanaf 2024	6
1.2.3. Plaatsing sportproduct op de sportproductenlijst	7
1.2.4. Hercertificeren sportproduct	7
1.3. Definitielijst	7
2. Licentie sportproductenlijst	8
2.1. Conditie en omstandigheden	8
2.1.1. Laboratorium monsters	8
2.1.1.1. Meet condities	8
2.1.1.2. Voorbehandeling monsters	8
2.1.2. Betredingssimulatie	9
2.1.2.1. Principe en procedure	9
2.1.2.2. Apparatuur	9
2.1.2.3. Voorbehandeling van Lisport monster	10
2.2. Voorschriften en meet methoden	10
2.2.1. Sporttechnisch voorschrift	10
2.2.2. Materiaal technische voorschriften	12
2.2.2.1. Materiaal technisch onderzoek kunstgrasmat speelveld	12
2.2.2.2. Materiaal technisch onderzoek kunstgrasmat afwijkende kleur uitloop	13
2.2.2.3. Materiaal technisch onderzoek stabilisatie instrooimateriaal	14
2.2.2.4. Materiaal technische onderzoek prefab en insitu shockpads	14
2.2.3. Procedure hergebruik bekende meetresultaten	15
2.3. Naamgeving sportproducten	15
2.4. Format onderzoeksrapport	15
3. Certificatie sportveld	18
3.1. Conditie en omstandigheden	18
3.1.1. Klimatologische condities	18

3.1.2.	Meetcondities	18
3.1.2.1.	Procedure beregenen	18
3.2.	Meetlocaties	19
3.2.1.	11 tegen 11	19
3.2.2.	Jeugdelden	19
3.2.3.	Hoogteligging	19
3.2.4.	Meetprocedure	20
3.3.	Voorschriften en meet methoden	21
3.3.1.	Sporttechnisch voorschrift	21
3.3.2.	Insitu Shockpad voorschrift	22
3.3.3.	Materiaal technische voorschriften	23
3.3.3.1.	Veldmonsters	23
3.3.3.2.	Materiaal technisch onderzoek kunstgrasmat speelveld	24
3.3.3.3.	Materiaal technisch onderzoek kunstgrasmat afwijkende kleur uitloop	24
3.3.3.4.	Materiaal technisch onderzoek stabilisatie instrooimateriaal	25
3.3.3.5.	Materiaal technisch onderzoek prefab en insitu shockpads	25
3.4.	Afmetingen	26
3.5.	Visuele aspecten	29
4.	Aanvullende meetprocedures	30
4.1.	Specificaties ballen	30
4.2.	Balrol afwijking	30
4.3.	Tolerantie	30
4.3.1.	Procentuele tolerantie	30
4.3.2.	Absolute tolerantie	30
4.4.	Zeving	31
4.4.1.	Zeefmaten	31
4.4.2.	Zeefapparaat	31
4.4.3.	Bepaling korrelafmeting	31
4.4.4.	Bepaling productmarge	31

Inleiding

De kwaliteit en veiligheid van kunstgras hockey sportvloeren in Nederland worden door voorschriften en procedures binnen het kwaliteitszorgsysteem van Sportinfrastructuur bewaakt, onderdeel hiervan zijn laboratorium en praktijk metingen.


De bouw/renovatie van een kunstgras hockey sportvloer dient dusdanig te zijn dat deze in de praktijk kan voldoen aan sporttechnische, sportveilige, duurzaamheids- en kwaliteitsaspecten. Naast de in dit handboek beschreven procedures voor metingen en meetmethoden zijn voor het bouwen van een buitensport kunstgras hockey sportvloeren in Nederland de volgende voorschriften van toepassing:

- Constructierichtlijnen;
- Onderbouw voorschriften;
- Fundering voorschriften;
- Insitu Shockpad voorschriften;
- Hockey Sporttechnische voorschriften;
- Hockey Materiaal technisch voorschriften;
- Hockey Speelveld en voorzieningen voorschriften;
- Hockey Sportattributen voorschriften;
- Hockey Gebouw en directie omgeving voorschriften;
- Hockey gebruik voorschriften.

Dit handboek beschrijft de procedures voor het uitvoeren van metingen van kunstgras hockeyvelden in het laboratorium en de praktijk op basis van de afgesproken meetmethode en wijze van rapportage. De methode en voorschriften zijn gebaseerd op die van de internationale hockeybond (FIH) waarbij deze handleiding in Nederland leidend blijft. Dat betekent dat resultaten van FIH onderzoeksrapporten kunnen worden overgenomen maar voor gebruik in Nederland wel conform deze handleiding moeten worden aangeboden. Wijzigingen van deze handleiding valt onder de verantwoording van de Programmaraad van sportinfrastructuur conform hoofdstuk 2 van de procedures.

Processtappen

Deze handleiding vervult een belangrijke rol in de processtappen om te komen tot een gecertificeerde sportaccommodatie. De processtappen zijn in onderstaand schema weergegeven en in hoofdstuk 4 van de procedures terug te lezen.

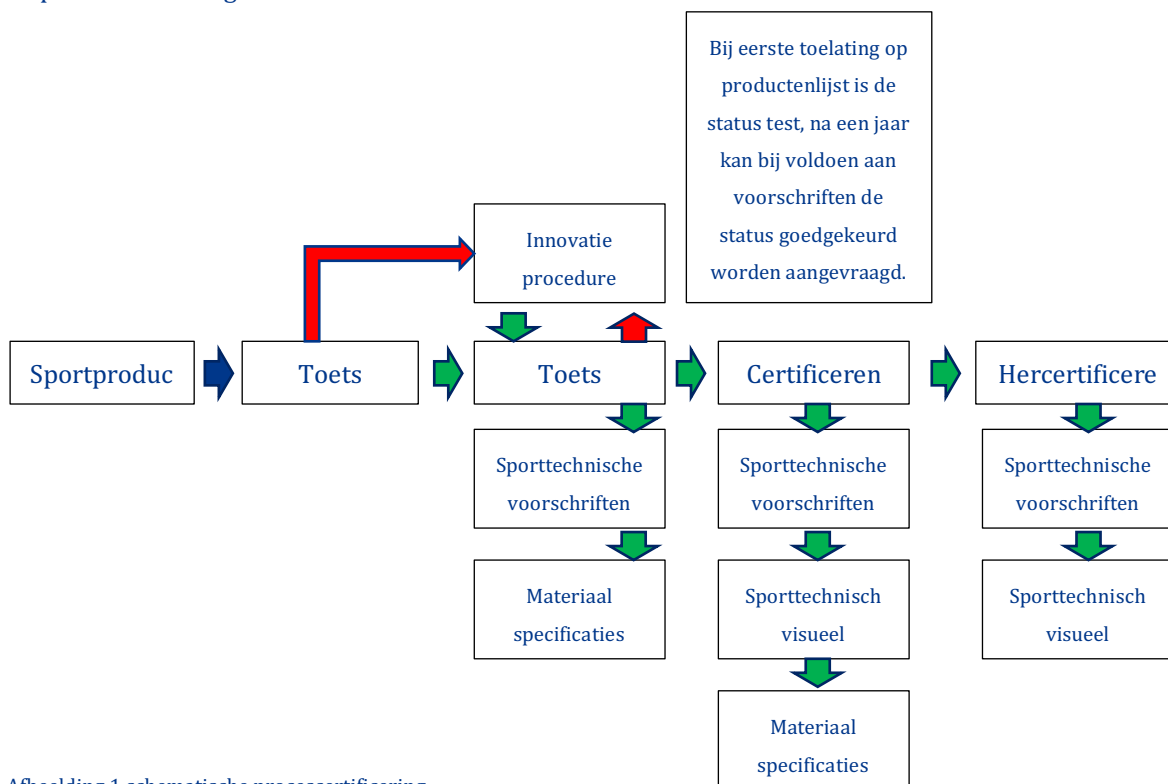

Afbeelding 1 schematische procescertificering

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 van deze handleiding beschrijft de scope van de producten welke binnen deze handleiding passen. Hoofdstuk 2 gaat in op het proces van metingen voor het verkrijgen van een licentie voor plaatsing op de sportproductenlijst. Hoofdstuk 3 beschrijft de benodigde metingen in de praktijk voor certificatie en hercertificatie van het sportproduct. In hoofdstuk 4 zijn de aanvullende meetmethode t.o.v. gestandaardiseerde meetmethode beschreven welke van toepassing zijn op de meetmethode voorkomend in deze handleiding. Gebruik en uitvoeringen van metingen conform deze handleiding voor licentie en (her)certificatie dient altijd te worden uitgevoerd conform Sportinfrastructuur erkende instituten, zie hoofdstuk 8 van de procedures.

Versiebeheer

Versie	Datum	Opmerkingen
V 1.0 Concept	28 april 2022	Opzet handleiding
V 1.1 Concept	26 augustus 2022	Aanpassing na verbetervoorstellen
V 2.0 Definitief	30 november 2022	Definitief
V 2.1 Definitief	24 januari 2023	Tekstuele verduidelijkingen
V2.2 Definitief	16 februari 2023	DSC analyse in certificatie

Tabel 2 versiebeheer

1. Scope

Deze handleiding met procedures van metingen en meetmethoden heeft betrekking op kunstgras hockeyvelden voor toepassing buiten. Kunstgras hockeyvelden worden in een constructie gebouwd welke is te onderscheiden in meerdere lagen, zie afbeelding 1. In onderstaande afbeelding, afbeelding 1, is de constructielaag waarop deze handleiding van toepassing is schematisch weergegeven waarbij kunstgras hockeyvelden onder de typering sportvloer vallen.



Afbeelding 2 schematische weergave constructie

1.1. Scope kunstgras hockeyveld:

Voor toepassing van deze handleiding dient het kunstgras hockeyveld te voldoen aan de volgende scope van kunstgras hockeyvelden. Wanneer een kunstgrashockeyveld niet voldoet aan deze scope wordt deze niet toegelaten tot de sportproductenlijst en kan geen certificaat worden verkregen op basis waarvan competitiegebruik is toegestaan door de KNHB.

1.1.1. Zandveld:

Een kortpolige synthetische kunstgrasvezel van effectief 18 tot 30 mm lengte op een kunstmatig gefabriceerde backing, ingevuld met, $\geq 75\%$ van de vezellengte, stabilisatie instrooi materiaal. Eventueel gelegd op een (prefab) shockpad.

1.1.2. Semi zandveld:

Een kortpolige synthetische kunstgrasvezel van effectief 12 tot 22 mm lengte op een kunstmatig gefabriceerde backing, ingevuld met, $\leq 75\%$ van de vezellengte, stabilisatie instrooi materiaal. Gelegd op een (prefab) shockpad.

1.1.3. Waterveld:

Een ingeklemde kortpolige synthetische kunstgrasvezel van effectief 10 tot 18 mm lengte, op een kunstmatig gefabriceerde backing gelegd op een (prefab) shockpad zonder invulmateriaal welke voor bespeling handvochtig moet zijn.

1.2. Overgangsregeling:

De invoering van deze handleiding kent een overgangsregeling. Hieronder is de overgangsregeling per situatie uitgewerkt:

1.2.1. Renovatie of nieuwbouw hockeyveld vanaf 2023

Voor de renovatie of nieuwbouw van een hockeyveld vanaf 1 januari 2023 is de situatie afhankelijk van het gekozen product op de sportproductenlijst. Staat het product op de lijst met als onderbouwing een onderzoeksrapport conform oude KNHB standaard, dan zijn de KNHB-normen en meetmethoden van toepassing in de praktijk. Staat het product op de lijst met als onderbouwing een onderzoeksrapport conform deze handleiding, dan dienen de metingen conform hoofdstuk 3 van deze handleiding te worden gevolgd voor certificatie.

1.2.2. Renovatie of nieuwbouw hockeyveld vanaf 2024

Voor de renovatie of nieuwbouw van een hockeyveld vanaf 1 januari 2024 dient altijd te worden gemeten en gerapporteerd conform deze handleiding hoofdstuk 2, voor certificatie zie hoofdstuk 3.

1.2.3. Plaatsing sportproduct op de sportproductenlijst

Voor plaatsing van een nieuw hockey kunstgras product op de sportproductenlijst vanaf 1 januari 2023 dient hoofdstuk 2 van deze handleiding te worden gevolgd. Alle producten op de sportproductenlijst dienen vanaf 1 januari 2024 conform de metingen uit hoofdstuk 3 te zijn getoetst.

1.2.4. Hercertificeren sportproduct

De verplichting voor het hercertificeren van kunstgras hockeyvelden start vanaf 1 januari 2023. Een veld dat na deze tijd wordt gerenoveerd of nieuw aangelegd dient binnen de hercertificeringstermijn opnieuw te worden onderworpen aan praktijk metingen conform hoofdstuk 3. De hercertificeringstermijn is terug te vinden in hoofdstuk 6 van de procedures.

1.3. Definitielijst

Voor een definitielijst wordt verwezen naar de procedures op sportinfrastructuur, hoofdstuk 1.

2. Licentie sportproductenlijst

Dit hoofdstuk beschrijft de voorwaarde voor het verkrijgen van een licentie voor plaatsing van het kunstgras hockeyveld op de sportproductenlijst. Plaatsing op de sportproductenlijst is noodzakelijk om kunstgras hockeyvelden te kunnen certificeren. Voor certificatie is het een voorschrift een kunstgras hockey sportproduct van de sportproductenlijst te kiezen. Deze procedure beschermt de opdrachtgevers tegen kwalitatief slechte producten.

De onderstaand beschreven uit te voeren onderzoeken gaan verder dan de onderzoeken benodigd voor certificatie in de praktijk. Dit heeft te maken met de keuze het aantal benodigde onderzoeken betaalbaar te houden. Door in de praktijk op een aantal punten te verifiëren dat dezelfde materialen voor een kunstgras hockey sportvloer zijn gebruikt mag worden aangenomen dat het product gelijk is als het aangeboden product op de sportproductenlijst

2.1. Conditie en omstandigheden

2.1.1. Laboratorium monsters

Alle componenten van het sportproduct die van invloed zijn op de sporttechnische eigenschappen worden onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd op een vlakke, starre betonvloer die geen invloed heeft op de sporttechnische eigenschappen met een minimale dikte van 100 mm en stijfheid van 40 MPa gemeten volgens EN 12504-2 Part 2.

De monsters dienen de volgende minimale afmetingen en of inhoud te hebben:

- 1.0 x 1.0 m: Balstuit, schokabsorptie, verticale vervorming, energierestitutie, laagdikte, stroefheid.
- 18.0 x 1.0 m: Balrol, balrol consistentie, balrol afwijking
- 0.4 x 0.8 m: Betreding. Balstuit, schokabsorptie, verticale vervorming, energierestitutie, torsie.
- 0.5 x 0.5 m: Dimensionele stabiliteit (3x)
- 0.5 x 1.0 m: Treksterkte mat
- 0.5 x 1.0 m: Treksterkte lijmverbinding
- 20 m vezel: Klimaat simulatie (UV)
- Door producent voorgeschreven hoeveelheid instrooizand (kg/m²)

Bij het uitvoeren van de metingen dient rekening te worden gehouden met het volgende:

- Alle andere initiële sporttechnische testen dienen op een apart monster uitgevoerd te worden van 1.0 x 1.0 m.
- Indien een producent vochtige of natte test omstandigheden eist dan dient het monster na betreding bevochtigd te worden. De testen worden 15 min na bevochtiging uitgevoerd.
- Alle sporttechnische testen dienen minimaal 50 mm van de rand van het monster en 50 mm van elkaar uitgevoerd te worden.

2.1.1.1. Meet condities

Tenzij anders omschreven dienen de metingen uitgevoerd te worden bij een laboratorium temperatuur van $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ en luchtvochtigheid van $50 \pm 20\%$. De monsters dienen minimaal 3 uur bij laboratorium temperatuur geconditioneerd te zijn voor aanvang van het onderzoek. De onderzoeken worden uitgevoerd op droge of natte monsters zoals beschreven in de werkmethodes.

2.1.1.2. Voorbehandeling monsters

Monsters worden voorbehandeld volgens de instructies van de fabrikant en EN 12229.

(Semi) Zandvelden:

Na het vullen van het kunstgras met instrooi materiaal wordt het gevulde kunstgras voor aanvang van de testen geconditioneerd door het te verdelen met een hark en of borstel en te verdichten met een handroller^a. Ten behoeve van de compactering van het instrooizand wordt de handroller 50 keer over het kunstgras getrokken, waarbij 1 cycli overeenkomt met 1 keer heen en weer rollen. Het aantal cycli wordt gesplitst in 25 keer met de tuft richting mee en 25 keer haaks op de tuft richting. Na conditionering worden alle testen uitgevoerd op de toplaag zonder dat het onderworpen is aan enige vorm van water.

Vervolgens wordt het monster bevestigd op een waterdoorlatende laag en zal volgens door de producent gespecificeerde hoeveelheid gelijkmatig bevochtigd worden. De hoeveelheid water wordt gespecificeerd in diepte milimeters of water per vierkante meter. Na nat maken dient men het monster 5 min $\pm$ 1 min uit te laten lekken. Na uitlekken worden de eigenschappen bij Nat na 5 min $\pm$ 1 min getest conform het overzicht in tabel 2. Sportvoorschriften. Alle eigenschappen worden bij elke start van de metingen binnen 15 min getest. Indien meer tijd nodig is zal het monster opnieuw bevochtigd moeten worden.

Watervelden:

Het monster zal gelijkmatig bevochtigd worden zodanig dat het monster volledig doorweekt is. De hoeveelheid water dat hiervoor gebruikt wordt moet gelijk zijn aan het volume van het volledig monster. Na nat maken dient men het monster 5 min $\pm$ 1 min uit te laten lekken. Na uitlekken worden de eigenschappen bij Nat na 5 min $\pm$ 1 min en of Nat na 15 min $\pm$ 1 min en of Nat na 45 min $\pm$ 1 min getest conform het overzicht in tabel 2. Sportvoorschriften. Alle eigenschappen worden bij elke start van de metingen binnen 15 min uitgevoerd. Indien meer tijd nodig is zal het monster opnieuw bevochtigd moeten worden.

2.1.2. Betredingssimulatie

2.1.2.1. Principe en procedure

Een trolley met daarop bevestigd 2 rollen met rubber profiel beweegt heen en weer over een toplaagmonster om de mechanische slijtage en het compacteren van een kunstgras hockeyveld in de praktijk te simuleren.

Check de conditie van de rollen op slijtage. Indien er substantiële slijtage of bramen aan de rubber zool op de rollen wordt geconstateerd dient de rubber zool vervangen te worden. Strooi wanneer nodig het kunstgras in volgens de instructies van de producent. Het onderzoek dient in droge omstandigheden te worden uitgevoerd. Voer 10200 cycli betreding uit. Voor zandgevulde systemen kan het nodig zijn om elke 2500 cycli het vrijgekomen zand terug homogeen in de mat te verdelen. Controleer of het materiaal uniform verdeeld is door te meten met een dikteprikker.

2.1.2.2. Apparatuur

De betreding gebeurt met een Lisport machine conform EN15306. Deze bestaat uit een trolley met daarop bevestigd twee rollen met rubber profiel zoals hieronder beschreven.

Rond de rollen zit een rubberen SBR zool gewikkeld. De test zool heeft een rubber profiel met de volgende eigenschappen.

^a Het gewicht van de roller moet 28.5 ± 0.5 kg zijn en 118 ± 5 mm in diameter. De roller bevat plastic studs met een lengte van 13 ± 1 mm met een shore A hardheid van 96 ± 2 .

- Dikte (mm): 2.5 ± 0.3
- Hardheid (Shore A): 90 ± 3
- Golflengte (mm): 13.0 ± 0.5
- Amplitude (mm): 2.0 ± 0.3
- Profiel hoogte (mm): 0.6 ± 0.1

Geleverd door: TQS Belgium BVBA, Hofveldstraat 13, 9688 Maarkedal, België. (referentie Lisson test sole; EN 1963)

2.1.2.3. Voorbehandeling van Lisport monster

Het monster dient in de Lisport machine bevestigd te worden zodat deze niet kan verschuiven tijdens de betredingstest. Opmerking: Dubbelzijdige tape en klemsystemen kunnen hiervoor gebruikt worden. Het is noodzakelijk om perforaties af te dichten voor het invullen om verlies van infill tussen de backing en de vloer te voorkomen.

Het monster moet volledig representatief zijn voor het sportproduct zoals gedefinieerd door de producent. Het dient de eventueel voorgeschreven hoeveelheid stabilisatie instrooimateriaal en, indien van toepassing, shockpad te bevatten.

2.2. Voorschriften en meet methoden

De meetmethoden waarnaar gerefereerd wordt in dit handboek zijn zoveel mogelijk beschreven in internationale (ISO) of Europese standaarden (EN). Voor een aantal meetmethoden is geen standaard aanwezig, of is niet geheel van toepassing op het betreffende product. Deze metingen zijn omschreven in de NOCNSF-metmethoden. In de NOCNSF meetmethoden zelf staat omschreven op welke standaard de betreffende methode betrekking heeft en tevens worden daarin de afwijkingen op de standaard omschreven. De meetonzekerheden van de meetmethoden zijn in de voorschriften meegenomen

De voorschriften zijn van toepassing op het gemiddelde van de meetresultaten. Waarbij elk meetresultaat dient te voldoen aan de voorschriften.

2.2.1. Sporttechnisch voorschrift

Voor het verkrijgen van een licentie voor het plaatsen van een kunstgras hockey sportvloer op de sportproductenlijst dient het monster aan de voorschriften conform beschreven meet methode uit tabel 2 te voldoen.

Eigenschap	Type/conditie	Meet methode	Meetresultaat	Voorschrift
Schokabsorptie (%)	Zandkunstgras	CEN/TS 16717	Per monster één meetresultaat. Het meetresultaat is het gemiddelde van drie metingen.	40 – 70
	Semi-zandkunstgras			40 – 65
	Waterkunstgras			45 – 60
	na 10200 cycli betreding			Zoals initiële voorschrift
	Nat na 5 min			
	Nat na 15 min			
Energierestitutie (%)	Zandkunstgras	CEN/TS 16717	Per monster één meetresultaat. Het meetresultaat is het	30 – 55
	Semi- zandkunstgras			
	Waterkunstgras			

	na 10200 cycli betreding		gemiddelde van drie metingen.	
Verticale vervorming (mm)	Zandkunstgras	CEN/TS 16717	Per monster één meetresultaat. Het meetresultaat is het gemiddelde van drie metingen.	4 – 10
	Semi- zandkunstgras			4 – 9
	Waterkunstgras			4 – 9
	na 10200 cycli betreding			Zoals initiële voorschrift
	Nat na 5 min			
	Nat na 15 min			
Stroefheid	Zandkunstgras	EN 15301-1	Per monster één meetresultaat. Het meetresultaat is het gemiddelde van drie metingen.	25 – 45
	Semi- zandkunstgras			Zoals initiële voorschrift
	Waterkunstgras			
	na 10200 cycli betreding			
	Nat na 5 min			
	Nat na 15 min			
Balstuit (m)	Zandkunstgras	EN 12235	Per monster één meetresultaat. Het meetresultaat is het gemiddelde van drie metingen.	0,10 – 0,45
	Semi- zandkunstgras			0,10 – 0,425
	Waterkunstgras			0,10 – 0,40
	na 10200 cycli betreding			Zoals initiële voorschrift
	Nat na 5 min			
	Nat na 15 min			
	Nat na 45 min			
Balrol (m)	Zandkunstgras	EN 12234	Per monster één meetresultaat per richting. Het meetresultaat is het gemiddelde van drie metingen.	≥ 8
	Semi- zandkunstgras			≥ 9
	Waterkunstgras			≥ 10
	Nat na 5 min			Zoals initiële voorschrift
	Nat na 15 min			
	Nat na 45 min			
Balrol tolerantie (%)	Zandkunstgras	EN 12234 2.3.1 Procentuele tolerantie	Per monster één meetresultaat per richting. Het meetresultaat is het gemiddelde van drie metingen.	± 20
	Semi- zandkunstgras			± 20
	Waterkunstgras			± 10
	Nat na 5 min			Zoals initiële voorschrift
	Nat na 15 min			
	Nat na 45 min			
Balrol afwijking (m)	Zandkunstgras	EN 12234 2.2 Balrol afwijking	Per monster één meetresultaat per richting. Het meetresultaat is het gemiddelde van drie metingen.	≤ 0.40 @ 7.5
	Semi- zandkunstgras			≤ 0.45 @ 8.5
	Waterkunstgras			≤ 0.50 @ 9.5
	Nat na 5 min			Zoals initiële voorschrift
	Nat na 15 min			

Tabel 3 Sporttechnische voorschriften laboratorium monster

2.2.2. Materiaal technische voorschriften

De materialen gebruikt voor hockey sportvloeren worden afzonderlijk geïdentificeerd en materiaal technisch gemeten volgens:

- Tabel 3: Kunstgrasmat speelveld;
- Tabel 4: Kunstgrasmat belijning en afwijkende kleur uitloop;
- Tabel 5: Stabilisatie Instrooi materiaal;
- Tabel 6: Shockpad.

Het sportproduct wordt gemeten aan de door de producent opgegeven specificaties middels laboratoriumonderzoeken die beschreven zijn in deze handleiding met bijpassende minimale voorschriften en productmarges. De Product marge geeft aan of op basis van het meet resultaat mag worden verondersteld dat dit eenzelfde product betreft en tevens dezelfde eigenschappen heeft.

Wanneer de meetresultaten overeenkomen met de door de producent opgegeven specificaties wordt van de specificaties een rapportage opgesteld welke wordt bijgevoegd op de sportproductenlijst ter identificatie t.b.v. het certificeren.

2.2.2.1. Materiaal technisch onderzoek kunstgrasmat speelveld

Eigenschap	Meet methode	Voorschrift	
		Lab meting	Product marge
Gewicht mat (kg/m ²)	ISO 8543	Declaratie	± 10 %
Vezelgewicht getuft (gr/m ²) totaal	ISO 8543	Declaratie	± 10 %
Vezelgewicht geweven (gr/m ²) boven backing	ISO 8543	Declaratie	± 10 %
Aantal steken per m ²	ISO 1763	Declaratie	± 10 %
Filamenten per m ²	ISO 1763	Declaratie	± 10 %
Slijtage (mg) ^b	EN 13672	≤ 350	≤ 350
dTex	KNVB.a-11	Declaratie	± 10 %
DSC (°C)	KNVB.a-10	Declaratie	± 3
Aantal vezels (per type vezel) per steek	ISO 1763	Declaratie	Identiek
Vezellengte effectief boven backing (mm)	ISO 2549	Declaratie	± 10 %
Hoogte instrooizand (mm)	KNVB.d-5	Declaratie	± 10 %
Kleur RAL	Visueel	Declaratie	Identiek
Dikte vezel (um)	KNVB.a-6	Declaratie	≥ 90 %
Treksterkte steek voor veroudering (N)	ISO 4919	≥ 25	≥ 25
Treksterkte steek na veroudering in warm water (N)	EN 13744/ ISO 4919	≥ 25	≥ 75 % voor veroudering
Treksterkte vezel voor veroudering (N)	EN 13864	Mono ≥ 5 Gefibrilleerd ≥ 30	Mono ≥ 5 Gefibrilleerd ≥ 30
Treksterkte afname vezel (na UV) (%)	EN 14836, EN 13864	Mono ≥ 5 Gefibrilleerd ≥ 30	≤ 50 % voor veroudering

^b Van toepassing voor semi zandvelden en watervelden.

Treksterkte lijmverbinding voor veroudering	EN 12228 methode 2	$\geq 50 \text{ N/100 mm}$	$\geq 50 \text{ N/100 mm}$
Treksterkte lijmverbinding na veroudering	EN 13744, EN 12228 methode 2	$\geq 50 \text{ N/100 mm}$	$\geq 75 \%$ voor veroudering
Treksterkte genaaide of gestikte verbinding voor veroudering	EN 12228 methode 1	$\geq 1000 \text{ N/100mm}$	$\geq 1000 \text{ N/100mm}$
Treksterkte genaaide of gestikte verbinding na veroudering	EN 13744, EN 12228 methode 1	$\geq 1000 \text{ N/100mm}$	$\geq 75 \%$ voor veroudering
Dynamische rek ^c (%)	MN-S4.2	≤ 5	≤ 5
Treksterkte mat ^c (N/mm)	EN 13934-1	≥ 25	≥ 25
Waterinfiltratie snelheid (mm/uur)	KNVB-8.a	≥ 150	≥ 150

Tabel 4 materiaal technisch onderzoek kunstgrasmat speelveld

2.2.2.2. Materiaal technisch onderzoek kunstgrasmat afwijkende kleur uitloop

De testen worden uitgevoerd op elke kleur kunstgras afwijkend van de speelveld kleur. Hiermee kan worden gewaarborgd dat alle aangeboden kleuren kwalitatief voldoende zijn.

Eigenschap	Meet methode	Voorschrift	
		Lab meting	Product marge
Vezelgewicht getufte mat (gr/m^2) totaal	ISO 8543	Declaratie	$\pm 10 \%$
Vezelgewicht geweven mat (gr/m^2) boven backing	ISO 8543	Declaratie	$\pm 10 \%$
dTex	KNVB.a-11	Declaratie	$\pm 10 \%$
DSC ($^{\circ}\text{C}$)	KNVB.a-10	Declaratie	± 3
Aantal vezels (per type vezel) per steek	ISO 1763	Declaratie	Identiek
Vezellengte effectief boven backing (mm)	ISO 2549	Declaratie	$\pm 10 \%$
Dikte vezel (μm)	KNVB.a-6	Declaratie	$\geq 90 \%$
Kleur RAL	Visueel	Declaratie	Identiek
Uittreksterkte steek voor veroudering (N)	ISO 4919	≥ 25	≥ 25
Uittreksterkte steek na veroudering in warm water (N)	EN 13744 ISO 4919	≥ 25	$\geq 75 \%$ voor veroudering
Treksterkte vezel voor veroudering (N)	EN 13864	Mono ≥ 5 Gefibrilleerd ≥ 30	Mono ≥ 5 Gefibrilleerd ≥ 30
Treksterkte afname vezel (na UV) (%)	EN 14836 EN 13864	Mono ≥ 5 Gefibrilleerd ≥ 30	$\leq 50 \%$ voor veroudering

Tabel 5 Materiaal technisch onderzoek kunstgrasmat belijning en afwijkende kleur uitloop

^c Niet van toepassing indien:

- het gewicht van de kunstgrasmat $\geq 3,5 \text{ kg/m}^2$ is;
- de mat en de shockpad aan elkaar verbonden zijn;
- het instrooizand meer dan 11 mm (15 kg/m^2) bevat voor semi zandvelden.

2.2.2.3. Materiaal technisch onderzoek stabilisatie instrooi materiaal

Eigenschap	Meet methode	Voorschrift	
		Lab meting	Product marge
Korrel afmeting (mm)	EN 933-1 4.4 Zeving	Declaratie	Eén zeefmaat en groter dan 0
Korrel vorm	EN 14955	Declaratie	≥ 80 % bol, niet hoekig
Structuur		Declaratie	Gesloten
Vreemde bestandsdelen	MN/Vb1.1	Geen	Geen
Volumedichtheid (kg/m ³)	EN 1097-6	Declaratie	± 15 %

Tabel 6 Materiaal technisch onderzoek stabilisatie instrooi materiaal

2.2.2.4. Materiaal technische onderzoek prefab en insitu shockpads

Eigenschap	Meet methode ^d	Voorschrift	
		Lab meting	Product marge
Schokabsorptie (%)	CEN/TS 16717 2.3.2 Absolute tolerantie	Declaratie	± 5
Verticale deformatie (mm)	CEN/TS 16717	Declaratie	± 2
Dikte (mm) ^e	EN 1969	Declaratie	90 – 130 %
Treksterkte, < 25 mm, (MPa) voor veroudering	EN 12230	≥ 0.15	≥ 0.15
Treksterkte, < 25 mm, (MPa) na veroudering	EN 12230 EN 13817	≥ 0.15	≥ 75 % voor behandeling
Treksterkte ≥ 25 mm, (MPa) voor veroudering	DIN 18035-7: 2014	≥ 0.10	≥ 0.10
Treksterkte, ≥ 25 mm, (MPa) na veroudering	DIN 18035-7: 2014	≥ 0.10	≥ 75 % voor behandeling
Massa shockpad (g/m ²)	ISO 8543	Declaratie	± 10 %
Dimensionele stabiliteit (%)	EN 13746	< 0.5%	nvt

Tabel 7 Materiaal technisch onderzoek shockpads

^d Zodra Europese normen voor foam worden aangenomen, verwachting eind 2023 worden de van toepassing zijnde testmethode overgenomen.

^e Indien insitu shockpad op een ongebonden fundering wordt toegepast dient de minimale dikte ≥ 25 mm te zijn

2.2.3. Procedure hergebruik bekende meetresultaten

Onderstaande afspraken zijn gemaakt om het aantal uit te voeren metingen te minimaliseren wanneer bekende materialen opnieuw worden toegepast:

1. Alle metingen worden altijd opnieuw uitgevoerd indien shockpad of hoogte- / verdeling infill wijzigen;
2. Meetresultaten van bestaande rapportages kunnen worden overgenomen wanneer de resultaten voldoen aan de vigerende voorschriften betreffende kunstgras hockeyvelden en geen wijzigingen in shockpad en / of hoogte- / verdeling infill wijzigen;
3. Ter afwijking van punt 1 en 2 is dat de balrol niet opnieuw gemeten hoeft te worden wanneer van hetzelfde kunstgras de totale infillhoogte gelijk blijft;
4. Het aantal steken per m² met ± 10 % productmarge is bepalend voor de rapportage. Hetgeen wat gedeclareerd was blijft ongewijzigd.
5. Overnemen van de materiaal technische eigenschappen in nieuwe rapportages mag nadat de materialen zijn geverifieerd;

2.3. Naamgeving sportproducten

Het sportproduct welke aan alle eisen voldoet en voor plaatsing op de sportproductenlijst in aanmerking komt dien met onderstaand model als naamgeving te worden weergegeven. Hiermee ontstaat overzicht op de lijst en wordt het verschil in producten en uitvoeringen van producten geduid.

Productnaam: [naam producent], [naam vezel], [foam (ja/nee)]

Uitvoeringnaam: [lengte vezel], [aantal steken], [naam foam], [dikte infill]

2.4. Format onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport dient conform onderstaand format te worden uitgevoerd voor plaatsing op de sportproductenlijst. Dit format is gelijk aan metingen uit tabel 3 t/m 6 en toont de referentiewaarde van de producent welke zijn getoetst conform de metingen uit hoofdstuk 3 van deze handleiding:

Speelveld Kunstgrasmat

Eigenschap	Voorschrift	
	Referentie	Product marge
Gewicht mat (kg/m ²)	Declaratie	± 10 %
Vezelgewicht getufte mat (gr/m ²) totaal	Declaratie	± 10 %
Vezelgewicht geweven mat(gr/m ²) boven backing	Declaratie	± 10 %
Aantal steken per m ²	Declaratie	± 10 %
Filamenten per m ² ≥ 25	Declaratie	± 10 %
Slijtage (mg)	≤ 350	≤ 350
dTex	Declaratie	± 10 %
DSC (°C)	Declaratie	± 3
Aantal vezels (per type vezel) per steek	Declaratie	Identiek
Vezellengte effectief boven backing (mm)	Declaratie	± 10 %
Hoogte instrooizand (mm)	Declaratie	± 10 %
Kleur RAL	Declaratie	Identiek
Dikte vezel (um)	Declaratie	≥ 90 %

Uittreksterkte steek voor veroudering (N)	≥ 25	≥ 25
Uittreksterkte steek na veroudering in warm water (N)	≥ 25	≥ 75 % voor veroudering
Uittreksterkte vezel voor veroudering (N)	Mono ≥ 5 Gefibrilleerd ≥ 30	Mono ≥ 5 Gefibrilleerd ≥ 30
Treksterkte afname vezel (na UV) (%)	Mono ≥ 5 Gefibrilleerd ≥ 30	≤ 50 % voor veroudering
Treksterkte lijmverbinding voor veroudering	≥ 50 N/100 mm	≥ 50 N/100 mm
Treksterkte lijmverbinding na veroudering	≥ 50 N/100 mm	≥ 75 % voor veroudering
Treksterkte genaaide of gestikte verbinding voor veroudering	≥ 1000 N/100mm	≥ 1000 N/100mm
Treksterkte genaaide of gestikte verbinding na veroudering	≥ 1000 N/100mm	≥ 75 % voor veroudering
Dynamische rek (%)	≤ 5	≤ 5
Treksterkte mat (N/mm)	≥ 25	≥ 25
Waterinfiltratie snelheid (mm/uur)	≥ 150	≥ 150

kunstgrasmat afwijkende kleur uitloop

Eigenschap	Voorschrift	
	Referentie	Product marge
Gewicht mat (kg/m ²)	Declaratie	± 10 %
dTex	Declaratie	± 10 %
DSC (°C)	Declaratie	± 3
Aantal vezels (per type vezel) per steek	Declaratie	Identiek
Vezellengte effectief boven backing (mm)	Declaratie	± 10 %
Kleur RAL	Declaratie	Identiek
Dikte vezel (um)	Declaratie	≥ 90 %
Uittreksterkte steek voor veroudering (N)	≥ 25	≥ 25
Uittreksterkte steek na veroudering in warm water (N)	≥ 25	≥ 75 % voor veroudering
Uittreksterkte vezel voor veroudering (N)	Mono ≥ 5 Gefibrilleerd ≥ 30	Mono ≥ 5 Gefibrilleerd ≥ 30
Treksterkte afname vezel (na UV) (%)	Mono ≥ 5 Gefibrilleerd ≥ 30	≤ 50 % voor veroudering
Treksterkte lijmverbinding voor veroudering	≥ 50 N/100 mm	≥ 50 N/100 mm
Treksterkte lijmverbinding na veroudering	≥ 50 N/100 mm	≥ 75 % voor veroudering
Treksterkte genaaide of gestikte verbinding voor veroudering	≥ 1000 N/100mm	≥ 1000 N/100mm
Treksterkte genaaide of gestikte verbinding na veroudering	≥ 1000 N/100mm	≥ 75 % voor veroudering

Stabilisatie instrooimateriaal

Eigenschap	Voorschrift	
	Referentie	Product marge
Korrel afmeting (mm)	Declaratie	Eén zeefmaat
Korrel vorm	Declaratie	≥ 80 % bol niet hoekig
Structuur	Declaratie	Gesloten
Vreemde bestandsdelen	Geen	Geen
Volumedichtheid (kg/m ³)	Declaratie	± 15 %

(Prefab) Shockpad

Eigenschap	Voorschrift	
	Referentie	Product marge
Schokabsorptie (%)	Declaratie	± 5 %
Verticale deformatie (mm)	Declaratie	± 2 mm
Dikte (mm) ^f	Declaratie	90 – 130 %
Treksterkte, < 25 mm, (MPa) voor veroudering	≥ 0.15	≥ 0.15
Treksterkte, < 25 mm, (MPa) na veroudering	≥ 0.15	≥ 75 % voor behandeling
Treksterkte ≥ 25 mm, (MPa) voor veroudering	≥ 0.10	≥ 0.10
Treksterkte, ≥ 25 mm, (MPa) na veroudering	≥ 0.10	≥ 75 % voor behandeling
Massa shockpad (g/m ²)	Declaratie	± 10 %
Dimensionele stabiliteit (%)	< 0.5%	< 0.5%

^f Indien insitu shockpad op een ongebonden fundering wordt toegepast dient de minimale dikte ≥ 25 mm

3. Certificatie sportveld

Dit hoofdstuk beschrijft de voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat voor nieuwbouw of renovatie van een kunstgras hockeyveld of hercertificering van een bestaand kunstgras hockeyveld geschikt voor competitiesport conform eisen KNHB. Voor certificering dient het hockeyveld aan de voorschriften te voldoen en dient het product geverifieerd te worden aan een sportproduct met een licentie op de sportproductenlijst, binnen daarvoor gestelde marges.

Voor hercertificering zijn enkel de sporttechnische voorschriften en visuele voorschriften van toepassing.

3.1. Conditie en omstandigheden

3.1.1. Klimatologische condities

De keuring wordt uitgevoerd onder heersende meteorologische omstandigheden tenzij:

- De omgevingstemperatuur $< 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ of $> 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ is;
- Het veld bevroren is en vorst zichtbaar op het veld te zien is;
- Er sprake is van opdooi of zichtbare waterplassen;
- Neerslag (neerslag boven de 25 millimeter in één uur en 100 millimeter in een dag);
- Sneeuwval waarbij de sneeuw (deels) op het veld blijft liggen;
- Hoge windsnelheid (van $> 8\text{ m/s}$) welke invloed heeft op de meetresultaten van de balrol afstand, de balrolafwijking en de balstuit.

3.1.2. Meetcondities

De meting van een veld vindt plaats onder dezelfde condities waarvoor het ontwikkeld is zoals vastgesteld in tabel 7. In de praktijk wordt in één conditie de eindkeuring uitgevoerd. Een herkeuring vindt plaats in dezelfde condities zoals bij de initiële eindkeuring.

Type sportvloer	Vochtig	Droog
Zandveld	X	X
Semi-zandveld	X	X
Waterveld	X	

Tabel 8 Meetcondities per type sportvloer hockeykunstgrasveld

3.1.2.1. Procedure beregenen

Ten behoeven van metingen onder beregende omstandigheden wordt de volgende procedure gevolgt:

- Veld beregenen conform voorschriften installatie, dit komt overeen met de voorbehandeling van monsters beschreven in 2.1.1.1;
- 15 minuten wachten na afronding beregeningsinstallatie;
- Start met uitvoering van de balstuit meting;
- Overige metingen uitvoeren;
- Indien het veld als droog wordt ervaren wordt de balstuit op de eerste locatie opnieuw gemeten. Wanneer het meetresultaat meer dan 15 % afwijkt dient opnieuw beregend te worden;
- Indien het hockeyveld geen berekening gebruikt voor het handvochtig maken van het veld vervalt deze procedure.

3.2. Meetlocaties

3.2.1. 11 tegen 11


De sporttechnische eigenschappen schokabsorptie, verticale vervorming, energierestitutie, (optioneel) laagdikte, balstuit en stroefheid worden in de praktijk getest op zes locaties welke zijn aangegeven in figuur 2 en de uitleg voor de posities in tabel 8. De sporttechnische eigenschappen balrol en balrol afwijkingen worden in de praktijk gemeten op de locaties aangegeven in figuur 3. Indien het veld een dakprofiel of enveloppeprofiel heeft dienen de balrolmetingen uitgevoerd te worden waarbij het in de desbetreffende windrichting zowel het dakprofiel op als af de bal rolt.

3.2.2. Jeugdelden

De sporttechnische eigenschappen schokabsorptie, verticale vervorming, energierestitutie, (optioneel) laagdikte, balstuit, balrol, balrol afwijkingen en stroefheid worden in de praktijk getest op vier locaties welke zijn aangegeven in figuur 3. Waarbij je kiest uit een A-route of B-route.

3.2.3. Hoogteligging


De constructieve eigenschap hoogteligging van 11 tegen 11 velden worden op de locaties in het veld getest op de locaties aangegeven in figuur 5. De metingen van hoogteligging van een jeugdveld dien je naar verhouding van een 11 tegen 11 veld uit te voeren op de locaties A1, A3, A5, C1, C3, C5, E1, E3, E5 die zijn aangegeven in figuur 5.

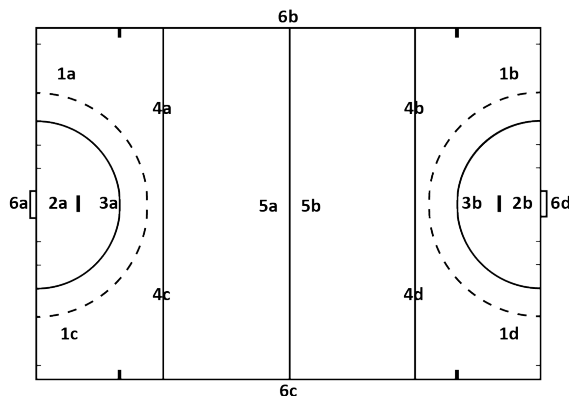


Figuur 1 Meetlocaties 11 tegen 11

Route	Locatie
Locatie 1	Eén van de locaties wordt gekozen. De locatie is niet meer dan 3 meter van de hoekvlag
Locatie 2	Eén van de locaties wordt gekozen. Locatie is tussen de penaltystip en achterlijn
Locatie 3	Eén van de locaties wordt gekozen, locatie 2 en 3 vinden niet plaats in dezelfde cirkel. Locatie is maximaal 1 m van de rechte lijn aan de binnen zijde van de cirkel.
Locatie 4	Eén van de locaties wordt gekozen. Locatie is niet meer dan 6 meter maar ook niet minder dan 4 meter van de zijlijn en 23 m lijn.
Locatie 5	Eén van de locaties wordt gekozen. Locatie is in het midden van de middenlijn binnen 3 meter.
Locatie 6	Eén van de locaties wordt gekozen. De balstuit is niet vereist op deze locatie.


Tabel 9 toelichting locaties in figuur 2

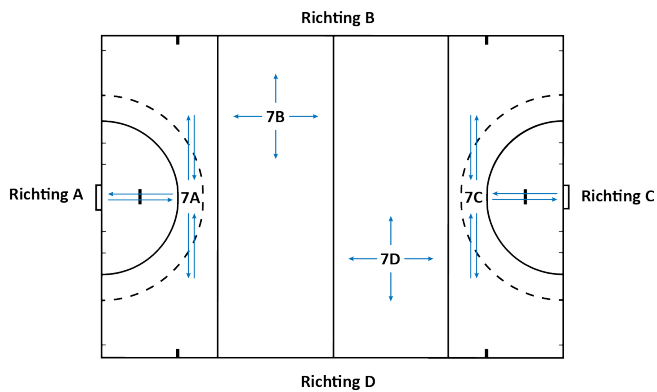

Figuur 2 Meetlocaties balrol en waterinfiltratie metingen

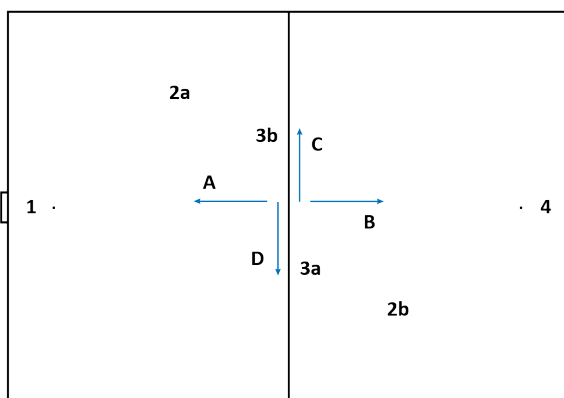

Figuur 4 Meetlocaties jeugdvelden

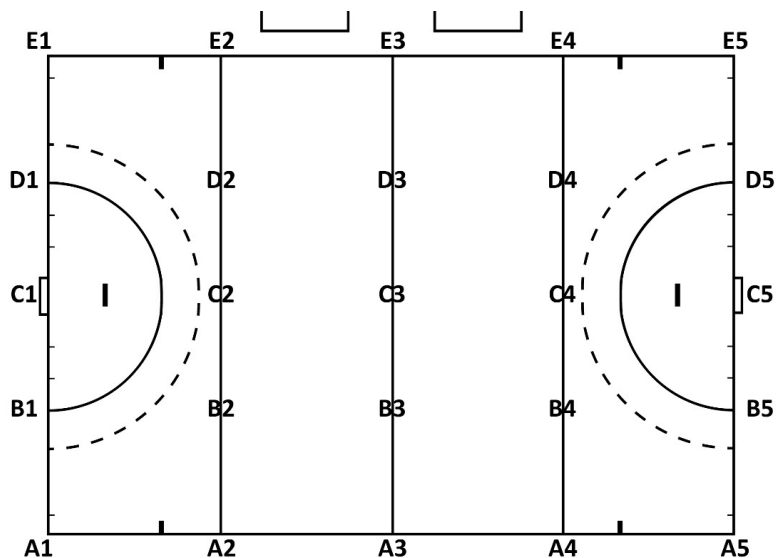

Figuur 5 Meetlocaties hoogteligging

3.2.4. Meetprocedure

De eigenschappen schokabsorptie, energie-restitutie, verticale vervorming, laagdikte, balstuit en stroefheid worden uitgevoerd op de toplaag waarbij het apparaat en meting vrij is van randen, verbindingen en belijningen. Tevens kan de inspecteur bij twijfel van het meetresultaat de meting opnieuw doen. Tijdens een veldkeuring mag geen onderhoud worden uitgevoerd. Betrokken partijen (club, gemeenschap, installateur, enz.) mogen tijdens het testen niet op het veld aanwezig zijn.

3.3. Voorschriften en meet methoden

De meetmethoden waarnaar gerefereerd wordt in dit handboek zijn zoveel mogelijk beschreven in internationale (ISO) of Europese standaarden (EN). Voor een aantal meetmethoden is geen standaard aanwezig, of is niet geheel van toepassing op het betreffende product. Deze metingen zijn omschreven in de Sportinfrastructuur-meetmethoden. In de sportinfrastructuur meetmethoden zelf staat omschreven op welke standaard de betreffende methode betrekking heeft en tevens worden daarin de afwijkingen op de standaard omschreven. De meetonzekerheden van de meetmethoden zijn in de voorschriften meegenomen.

3.3.1. Sporttechnisch voorschrift

Voor het verkrijgen van een certificaat voor gebruik van het sportproduct bij hockeywedstrijden onder auspiciën van de KNHB dient elk meetresultaat te voldoen aan de voorschriften conform tabel 9 sporttechnische voorschriften.

Eigenschap	Type/conditie	Meet methode	Meetresultaat	Voorschrift	
				Certificering	Hercertificering
Schokabsorptie (%)	Zandkunstgras	CEN/TS 16717	Per meetlocatie één meetresultaat	40 - 70	30 - 70
	Semi-zandkunstgras			40 - 65	
	Waterkunstgras			45 - 60	
Schokabsorptie tolerantie (%)	Algemeen	CEN/TS 16717 2.3.2 Absolute tolerantie	Per meetlocatie één meetresultaat	± 5	± 5
Energierestitutie (%)	Zandkunstgras	CEN/TS 16717	Per meetlocatie één meetresultaat	30 - 55	30 - 60
	Semi-zandkunstgras				
	Waterkunstgras				
Verticale vervorming (mm)	Zandkunstgras	CEN/TS 16717	Per meetlocatie één meetresultaat	4,0 - 10,0	2,0 - 9,0
	Semi-zandkunstgras			4,0 - 9,0	
	Waterkunstgras			4,0 - 9,0	
Instrooizand(mm)	Zandkunstgras	EN 1969 2.3.1 Procentuele tolerantie	Per meetlocatie één meetresultaat. Het meetresultaat is het gemiddelde van drie metingen.	± 10 % van declaratie	Nvt
	Semi-zandkunstgras				
Stroefheid (Nm)	Zandkunstgras	EN 15301-1	Per meetlocatie één meetresultaat. Het meetresultaat is het gemiddelde van vijf metingen	25 - 45	Nvt
	Semi-zandkunstgras				
	Waterkunstgras				
Stroefheid tolerantie (Nm)	Algemeen	EN 15301-1 2.3.2 Absolute tolerantie	Per meetlocatie één meetresultaat	± 5	Nvt
Balstuit (m)	Zandkunstgras	EN 12235	Per meetlocatie één meetresultaat. Het meetresultaat is het gemiddelde van vijf metingen	0,10 - 0,45	Nvt
	Semi-zandkunstgras			0,10 - 0,425	
	Waterkunstgras			0,10 - 0,40	
	Zandkunstgras	EN 12235		± 20	Nvt

Balstuit tolerantie (%)	Semi-zandkunstgras	2.3.1 Procentuele tolerantie	Per meetlocatie één meetresultaat. Het meetresultaat is het gemiddelde van vijf metingen	± 20	
	Waterkunstgras			± 10	
Balrol (m)	Zandkunstgras	EN 12234 CN/C2.2	Per meetlocatie één meetresultaat per richting. Het meetresultaat is het gemiddelde van drie metingen	≥ 8	Nvt
	Semi-zandkunstgras			≥ 9	
	Waterkunstgras			≥ 10	
Balrol tolerantie (%)	Zandkunstgras	EN 12234 2.3.1 Procentuele tolerantie	Per meetlocatie één meetresultaat per richting. Het meetresultaat is het gemiddelde van drie metingen	± 20	Nvt
	Semi-zandkunstgras			± 20	
	Waterkunstgras			± 10	
Balrol afwijking (m)	Zandkunstgras	EN 12234 2.2 Balrol afwijking	Per meetlocatie één meetresultaat per richting. Het meetresultaat is het gemiddelde van drie metingen	≤ 0.40 @ 7.5m	Nvt
	Semi-zandkunstgras			≤ 0.45 @ 8.5m	
	Waterkunstgras			≤ 0.50 @ 9.5m	
Hoogteligging (nieuwbouw)	Algemeen	CN/C2.1	Per veld twee meetresultaten; zowel het lengte als breedteafschot	≤ 0,26 %	Breedte- en lengteafschot ≤ 300 mm Afzonderlijk meetresultaten lengteraai ≤ 100 mm
Hoogteligging (renovatie)	Algemeen	CN/C2.1	Per veld twee meetresultaten; zowel het lengte als breedteafschot	Maximaal 100 mm	Breedte- en lengteafschot ≤ 300 mm Afzonderlijk meetresultaten lengteraai ≤ 100 mm
Vlakheid (mm)	Algemeen	EN 13036-7	Volledig veld	≤ 6 mm	≤ 15 mm ≤ 20 mm incidenteel
Afmetingen (m)	Algemeen	CN/C2.2	Elke afmeting is een meetresultaat	4.5 Afmetingen	4.5 Afmetingen
Conditie	Algemeen	Visueel	Alle visuele aspecten dienen te voldoen	4.6 Visuele condities	4.6 Visuele condities

Tabel 9 Sporttechnische voorschriften

3.3.2. Insitu Shockpad voorschrift

Ter verificatie van een insitu shockpad dienen alle constructieve eigenschappen te voldoen conform voorschrift Insitu Shockpad.

3.3.3. Materiaal technische voorschriften

3.3.3.1. Veldmonsters

Alle componenten van het sportproduct die toegepast worden op locatie worden aan materiaaltechnische onderzoeken onderworpen ter verificatie. Het sportproduct wordt gemeten aan de door de producent opgegeven specificaties middels laboratoriumonderzoeken die beschreven zijn in deze handleiding met bijpassende productmarges. De Product marge geeft aan of op basis van het meetresultaat dat mag worden verondersteld dat dit eenzelfde product betreft en tevens dezelfde eigenschappen heeft. Wanneer de meetresultaten overeenkomen met de door de producent opgegeven specificaties wordt aangenomen dat dezelfde materialen zijn toegepast, dit is noodzakelijk voor certificatie van het sportproduct.

De onderzoeken worden in laboratoriumcondities, zoals beschreven in 3.1.1.1 Meetcondities en of aanvullend vanuit de meetmethode, uitgevoerd. Indien een laboratoriumanalyse wordt uitgevoerd op de grond dan betreft dit een vlakke, starre betonvloer die geen invloed heeft op de sporttechnische eigenschappen met een minimale dikte van 100 mm en stijfheid van 40 MPa gemeten volgens EN 12504-2 Part 2.

De materiaaltechnische eigenschappen in de volgende tabellen worden onderzocht:

- Tabel 11: Kunstgrasmat speelveld;
- Tabel 12: Kunstgrasmat afwijkende kleur uitloop;
- Tabel 13: Stabilisatie Instrooimateriaal;
- Tabel 14: (Prefab) Shockpad.

De veldmonsters dienen de volgende minimale afmetingen en of inhoud te hebben:

- 1,0 x 1,0 m: Kunstgrasmat speelveld;
- 5 vezels per vezeltype: Kunstgrasmat afwijkende kleur uitloop;
- 2 Kg: Stabilisatie Instrooimateriaal;
- 1.0 x 1.0 m: (Prefab) Shockpad.

3.3.3.2. Materiaal technisch onderzoek kunstgrasmat speelveld

Eigenschap	Meet methode	Voorschrift	
		Lab meting	Product marge
Gewicht mat (kg/m ²)	ISO 8543	Declaratie	± 10 %
Vezelgewicht getufte mat (gr/m ²) totaal	ISO 8543	Declaratie	± 10 %
Vezelgewicht geweven mat (gr/m ²) boven backing	ISO 8543	Declaratie	± 10 %
DSC (°C)	KNVB.a-10	Declaratie	± 5
Aantal steken per m ²	ISO 1763	Declaratie	± 10 %
Filamenten per m ²	ISO 1763	Declaratie	± 10 %
dTex	KNVB.a-11	Declaratie	± 10 %
Aantal vezels (per type vezel) per steek	ISO 1763	Declaratie	Identiek
Vezellengte effectief boven backing (mm)	ISO 2549	Declaratie	± 10 %
Kleur RAL	Visueel	Declaratie	Identiek
Dikte vezel (um)	KNVB.a-6	Declaratie	≥ 90 %
Treksterkte mat ⁸ (N/mm)	EN 13934-1	≥ 25	≥ 25
Waterinfiltratie snelheid (mm/uur)	KNVB-8.a	≥ 150	≥ 150

Tabel 11 materiaal technisch onderzoek kunstgrasmat speelveld

3.3.3.3. Materiaal technisch onderzoek kunstgrasmat afwijkende kleur uitloop

De testen in tabel 12 worden uitgevoerd op elke kleur kunstgras die geïnstalleerd wordt binnen de veldafzetting.

Eigenschap	Meet methode	Voorschrift	
		Lab meting	Product marge
DSC (°C)	KNVB.a-10	Declaratie	± 5
Kleur RAL	Visueel	Declaratie	Identiek
Dikte vezel (um)	KNVB.a-6	Declaratie	≥ 90 %

Tabel 12 Materiaal technisch onderzoek kunstgrasmat belijning en afwijkende kleur uitloop

3.3.3.4. Materiaal technisch onderzoek stabilisatie instrooimateriaal

Eigenschap	Meet methode	Voorschrift	
		Lab meting	Product marge
Korrel afmeting (mm)	EN 933-1 2.4 Zeving	Declaratie	Eén zeefmaat
Korrel vorm	EN 14955	Declaratie	≥ 80 % bol, niet hoekig
Structuur		Declaratie	Gesloten
Vreemde bestandsdelen	MN/Vb1.1	Geen	Geen
Volumedichtheid (kg/m ³)	EN 1097-6	Declaratie	± 15 %

Tabel 13 Materiaal technisch onderzoek stabilisatie instrooi materiaal

3.3.3.5. Materiaal technisch onderzoek prefab en insitu shockpads

Eigenschap	Meet methodes	Voorschrift	
		Lab meting	Product marge
Schokabsorptie (%)	CEN/TS 16717 2.3.2 Absolute tolerantie	Declaratie	± 5 %
Verticale deformatie (mm)	CEN/TS 16717	Declaratie	± 2 mm
Dikte (mm) ^h	EN 1969	Declaratie	90 – 130 %
Treksterkte, < 25 mm, (MPa) voor veroudering	EN 12230	≥ 0.15	≥ 0.15
Treksterkte, ≥ 25 mm, (MPa) voor veroudering	DIN 18035-7: 2014	≥ 0.10	≥ 0.10
Massa shockpad (g/m ²)	ISO 8543	Declaratie	± 10 %
Waterinfiltratie snelheid (mm/u)	EN 12616	≥ 150	≥ 90 %

Tabel 14 Materiaaltechnisch onderzoek (prefab) shockpads

^g Zodra Europese normen worden aangenomen, verwachting eind 2023 worden de van toepassing zijnde testmethode overgenomen.

^h Indien insitu shockpad op een ongebonden fundering wordt toegepast dient de minimale dikte ≥ 25 mm


3.4. Afmetingen

Voor certificering dienen alle afmetingen indien van toepassing te voldoen aan voorschriften getoond in tabel 15 afmetingen.


Eigenschap	Voorschrift	
	Certificering (m)	Product marge(mm)
Algemene afmetingen		
Dikte belijning	0,075	± 10
Maaswijdte veldafzetting	≤ 0,040	Geen
11 vs 11 speelveld		
Achterlijn – 14,63 meterlijn	14,63	± 20
Achterlijn – 22,90 meterlijn	22,90	± 20
Achterlijn – 45 meterlijn	45,70	± 20
Lengte speelveld	91,40	± 50
Breedte speelveld	55,00	± 50
Uitloop achterlijn	≥ 4,00	Geen
Uitloop zijlijn	≥ 2,00	Geen
Uitloop verharding binnen de 2 m	≤ 0,50	Geen
Onderbrekingen tussen twee lijnen van de doorbroken cirkel	3,00	± 20
Lengte tussenmarkeringen	0,30	± 30
Doorbroken cirkel – cirkellijn	5,00	± 20
Doelmarkering – 4,98 markering	4,98	± 20
Doelmarkering – 9,98 markering	9,98	± 20
Radius binnenkant doelmarkering – cirkellijn	14,63	± 20
Rechte lijn kop cirkellijn	3,66	± 20
Doellijn tot aan penaltystip	6,48	± 20
Breedte binnen doellijnen	3,66	± 20
Breedte doellijnmarkering	0,05	± 10
Lengte doellijnmarkering	0,15	± 10
Zijlijn – dug-out deel wat meest dichtbij de zijlijn is	≥ 2,00	Geen
Middenlijn – dug-out	≥ 1,00 – ≤ 10,00	Geen
Hoogte dug-out	≥ 2,00	Geen
8 vs 8 speelveld		
Lengte speelveld	55,00	± 50
Breedte speelveld	45,70	± 20
Uitloop achterlijn	≥ 2,00	Geen
Uitloop zijlijn	≥ 2,00	Geen
Uitloop verharding binnen de 2 m	≤ 0,50	Geen
Radius binnenkant doelmarkering – cirkellijn	14,63	± 20
Lengte cirkellijn markeringen	1,20	± 10

Breedte cirkelijn markeringen	0,50	± 10
Onderbrekingen cirkelijn markeringen	0,80	± 10
Breedte binnen doellijnen	3,66	± 20
Breedte doellijnmarkering	0,50	± 10
Lengte doellijnmarkering	0,15	± 10
6 vs 6 speelveld		
Lengte speelveld	55,00	± 50
Breedte speelveld	22,90	± 20
Uitloop achterlijn	≥ 2,00	Geen
Uitloop zijlijn	≥ 2,00	Geen
Uitloop verharding	≤ 0,50	Geen
3 vs 3 speelveld		
Lengte speelveld	25,67	± 20
Breedte speelveld	22,90	± 20
Uitloop achterlijn	≥ 2,00	Geen
Uitloop zijlijn	≥ 2,00	Geen
Uitloop verharding binnen de 2 m	≤ 0,50	Geen

Tabel 15 Afmetingen

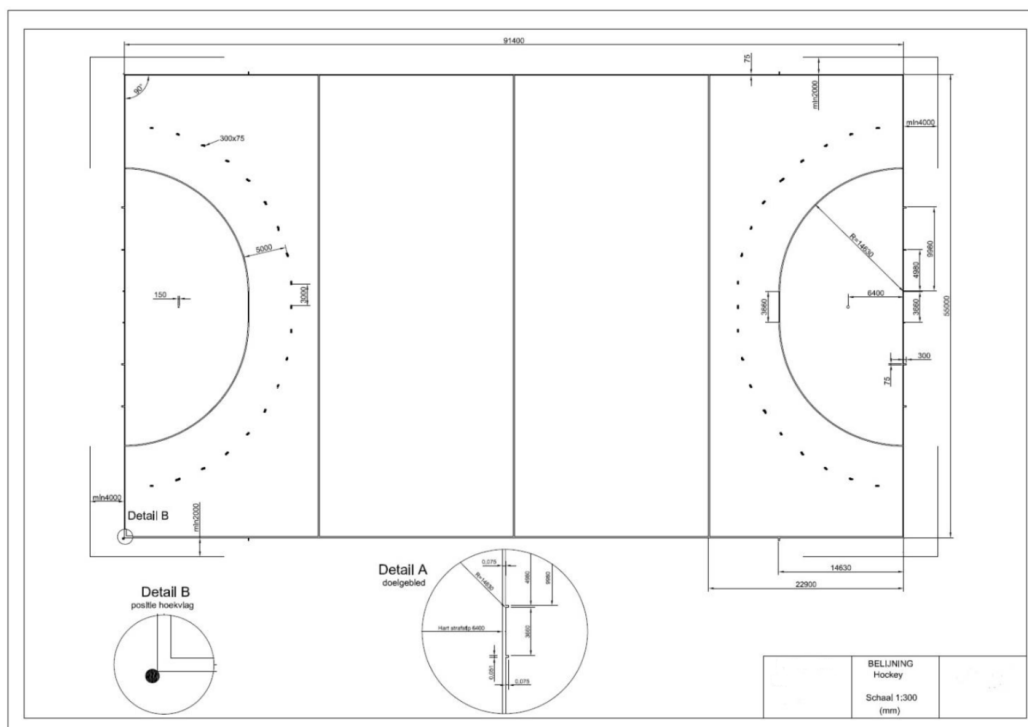

Figuur 6 speelveld 11 vs 11

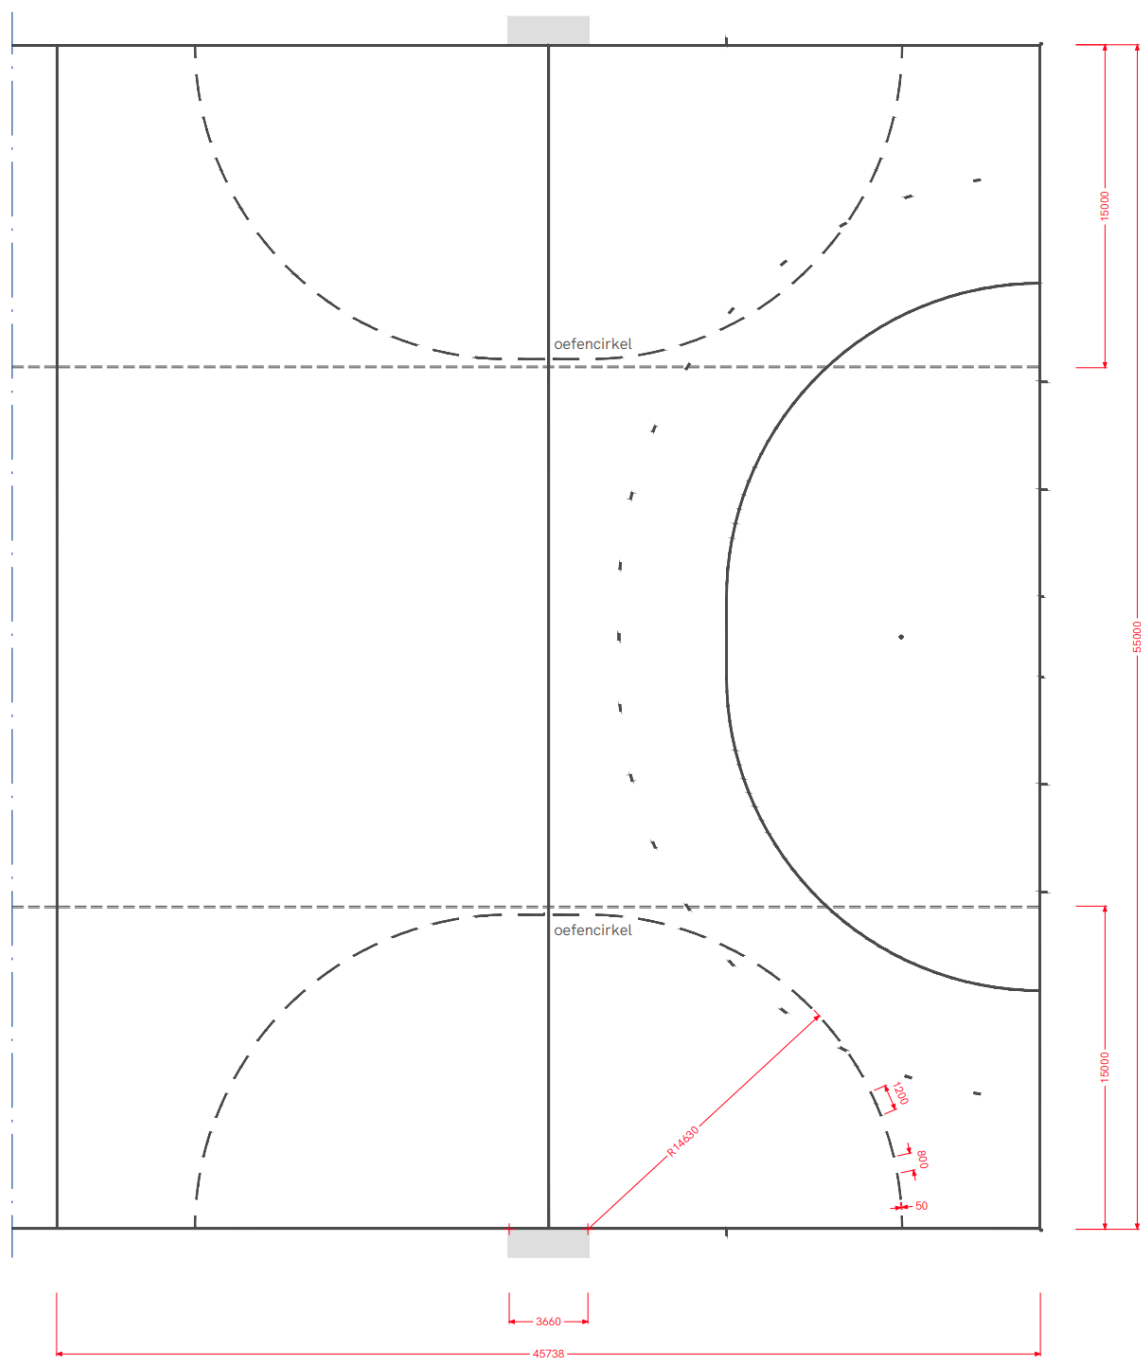

Figuur 7 speelveld 8 vs 8

3.5. Visuele aspecten

Voor certificering en hercertificering dienen alle condities indien van toepassing te voldoen aan voorschriften getoond in tabel 16 visuele condities. De voorschriften m.b.t. deze visuele onderdelen zijn te vinden op sportinfrastructuur onder voorschriften speelveld en inrichting.

Eigenschap	Voorschrift certificering
Klemsysteem	Voldoet
Indien sproeiers aanwezig binnen de speelveldafzetting zijn deze aangebracht binnen de sporttechnische voorschriften	Voldoet
Geen opstaande randjes waarbij de bal op kan stuiten	Voldoet
Open naden niet aanwezig	Voldoet
Geen plooiën in de cirkel aanwezig. Over het overige veld niet meer dan 5 stuks.	Voldoet
Er mogen geen nagelvaste obstakels in de uitloop aanwezig zijn	Voldoet
Geen vervuiling en of beschadigingen op het veld	Informatief
De volledige gesloten speelveldafzetting heeft een stevige en veilige constructie met leunbuis en hekwerkdelen van de grond tot de leunbuis zonder scherpe of uitstekende delen. Zonder dat een bal er doorheen kan.	Voldoet
Indien dug-out aanwezig op juiste positie	Voldoet
Grondpotten van de hoekvlagen zijn obstakelvrij en juist gepositioneerd op iedere hoek buiten het speelveld tegen de punt van de hoek aan	Voldoet
Belijning is volledig, aaneengesloten en duidelijk contrasterend met het veld	Voldoet

Tabel 16 Visuele inspecties

4. Aanvullende meetprocedures


Dit hoofdstuk beschrijft de meetprocedures die aanvullend zijn op de methodes die voorkomen in dit document om tot meetresultaten te komen voor bepaalde eigenschappen. De verwijzingen daarvan zijn verder in dit document te vinden.

4.1. Specificaties ballen

De betreffende testen in dit document moeten uitgevoerd worden met goedgekeurde hockeyballen gelijkwaardig aan hockeyballen van Kookaburra. Bij het stuiten op een betonnen oppervlak moet de balstuit aan de onderkant van de bal 0.80 ± 0.05 m zijn bij een valhoogte van 2.00 ± 0.01 m.

4.2. Balrol afwijking

Aanvullend op de balrol test volgens EN 12234 wordt een gekalibreerde meetlat met verhogingen van 1 cm gebruikt om de balrol afwijking op te meten. Het toepassen van een poort zoals in figuur 4 afgebeeld is vereist. De meetlat wordt conform het sporttechnisch voorschrift op de juiste afstand geplaatst vanaf waar de bal vanaf de balrolramp de ondergrond raakt. Met behulp van een laser wordt de poort, daar waar 0 cm wordt afgelezen, in het midden van de balbaan geplaatst. De gemeten waarde is daar waar het midden van de hockeybal de meetlaat passeert.

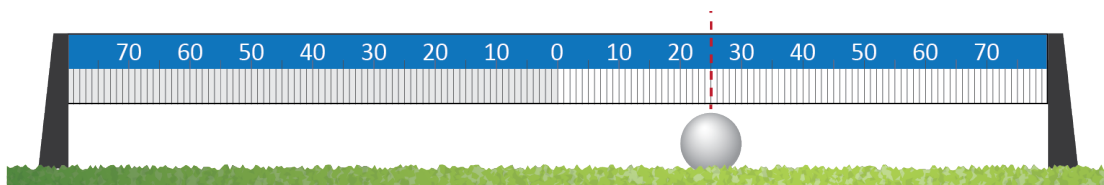

Figuur 3 Poort meetmethode balrol afwijking

4.3. Tolerantie

Verschillende voorschriften in dit document hebben een procentuele of een absolute tolerantie. Hieronder wordt de berekening per tolerantie geduidt.

4.3.1. Procentuele tolerantie

Bereken het totaal gemiddelde van alle meetresultaten. Bepaal de procentuele verhouding tussen elk meetresultaat en van het totaal gemiddelde volgens de formule hieronder.

$$\text{Procentuele tolerantie} = 100 - \left(\frac{\text{meetresultaat}}{\text{totaal gemiddelde}} \times 100 \right)$$

4.3.2. Absolute tolerantie

Bereken het totaal gemiddelde van alle meetresultaten. Bepaal het absolute verschil tussen het elk meetresultaat en van het totaal gemiddelde volgens de formule hieronder.

$$\text{Absolute tolerantie} = \text{meetresultaat} - \text{totaal gemiddelde}$$

4.4. Zeving

4.4.1. Zeefmaten

De volgende zeefmaten worden gebruikt voor de zeping conform EN 933-1 en of ISO 13322-2 van het instrooizand. 0 mm, 0,0063mm, 0,125 mm, 0,200 mm, 0,315 mm, 0,500 mm, 0,630 mm, 0,800 mm, 1,000mm, 1,250 mm, 1,600, 2,000 mm.

4.4.2. Zeefapparaat

De zeven moeten worden gemonteerd in een mechanisch zeefapparaat die een 3-dimensionale trilbeweging toepast. Het apparaat moet een timer en amplitudeinstelling hebben; de amplitude moet op 1,5 mm worden ingesteld. De zeef tijd bedraagt 12 minuten $\pm$ 15 s.

4.4.3. Bepaling korrelafmeting

Voor de bepaling van de korrelafmeting worden de d en D gebruikt. De d is de grootste zeef (gerekend vanaf de kleinste zeef) waarbij tussen 0% en 10% van het monster kleiner is dan de aangewezen zeef d. De D is de kleinste zeef (gerekend vanaf de grootste zeef) waarbij tussen 0% en 10% van het monster groter is dan de aangewezen zeef D. Bereken het massapercentage van het monster dat tussen d en D van het monster valt. Daarnaast moet minimaal 60% van de korrelverdeling zich binnen de korrelafmetingen van de referentie bevinden.

4.4.4. Bepaling productmarge

Om aan de referentie te voldoen mag de afwijking in d en D ten opzichte van de referentie maximaal één zeefmaat bedragen.